


二酸化窒素 (NO<sub>2</sub>) 簡易測定 地区平均

長久手市全図

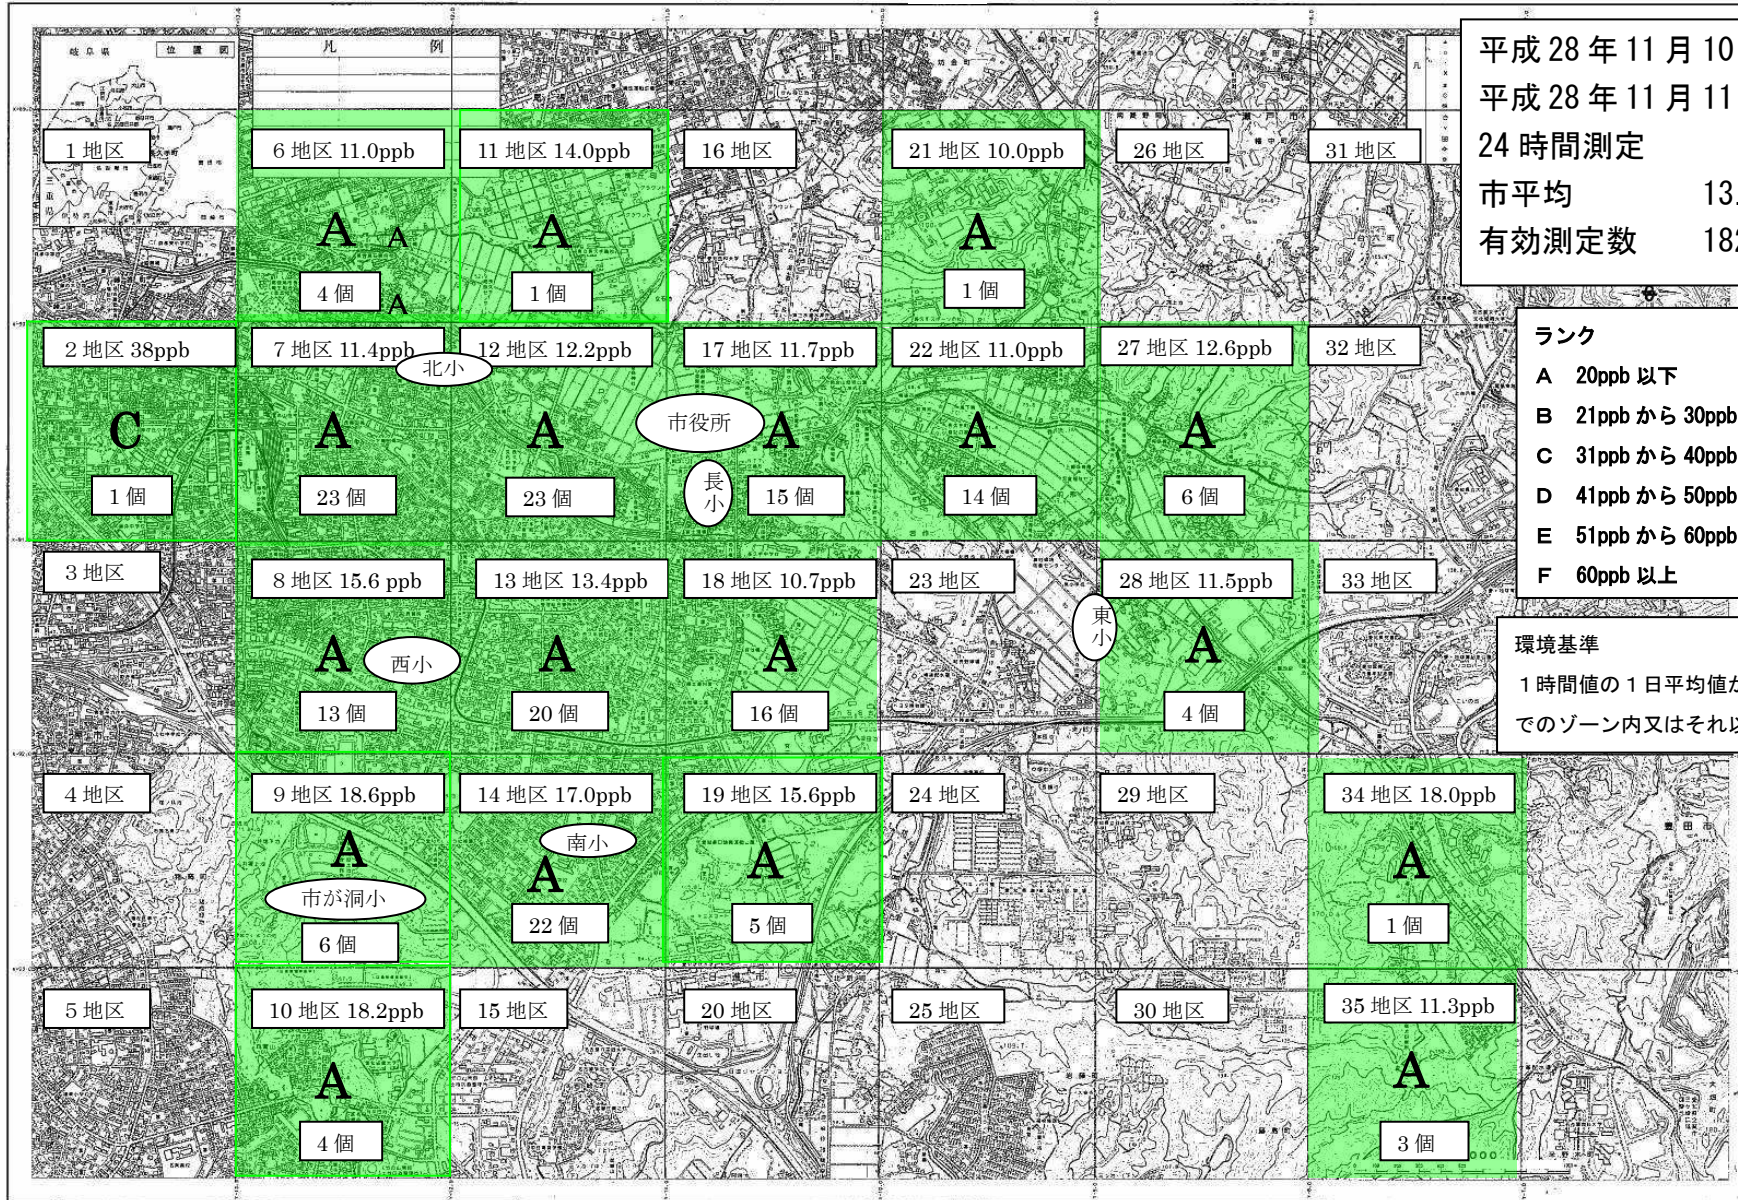

平成28年11月10日午前7時から  
平成28年11月11日午前7時まで  
24時間測定  
市平均 13.3ppb  
有効測定数 182個

ランク

A	20ppb 以下	あまり汚れていない
B	21ppb から 30ppb	少し汚れている
C	31ppb から 40ppb	
D	41ppb から 50ppb	汚れている
E	51ppb から 60ppb	
F	60ppb 以上	大変汚れている

環境基準  
1時間値の1日平均値が40ppb から 60ppb までのゾーン内又はそれ以下であること

長久手市  
町役場