杁ケ池ヒシ対策の実証実験経過

	3水槽				1区画	
日付	3水槽	(1)バイオトップサンド®なし	(2)バイオトップサンド®1mm	(3)バイオトップサンド®2mm	(4)バイオトップサンド®2.5mm	(5)池全体
1/3			水槽破損により実証実験中止			
1/15						
1/22						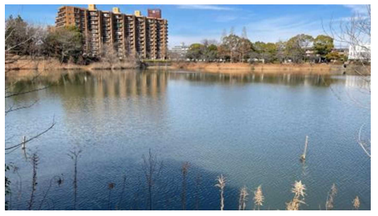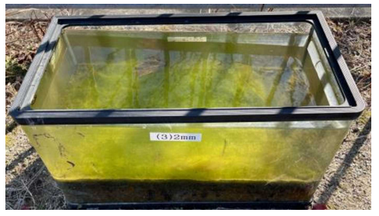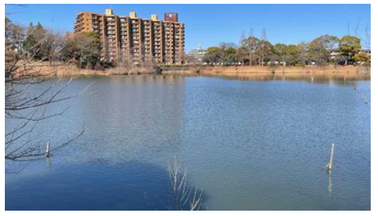
1/29