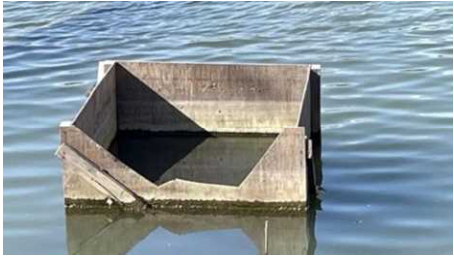


杣ヶ池ヒシ対策の実証実験経過

	3 水槽				1 区画	
日付	3 水槽	(1) バイオトップサンド®なし	(2) バイオトップサンド®1mm	(3) バイオトップサンド®2mm	(4) バイオトップサンド®2.5mm	(5) 池全体
2/4			水槽破損により実証実験中止			
2/11						
2/17						
3/3						
3/9						
3/15						