


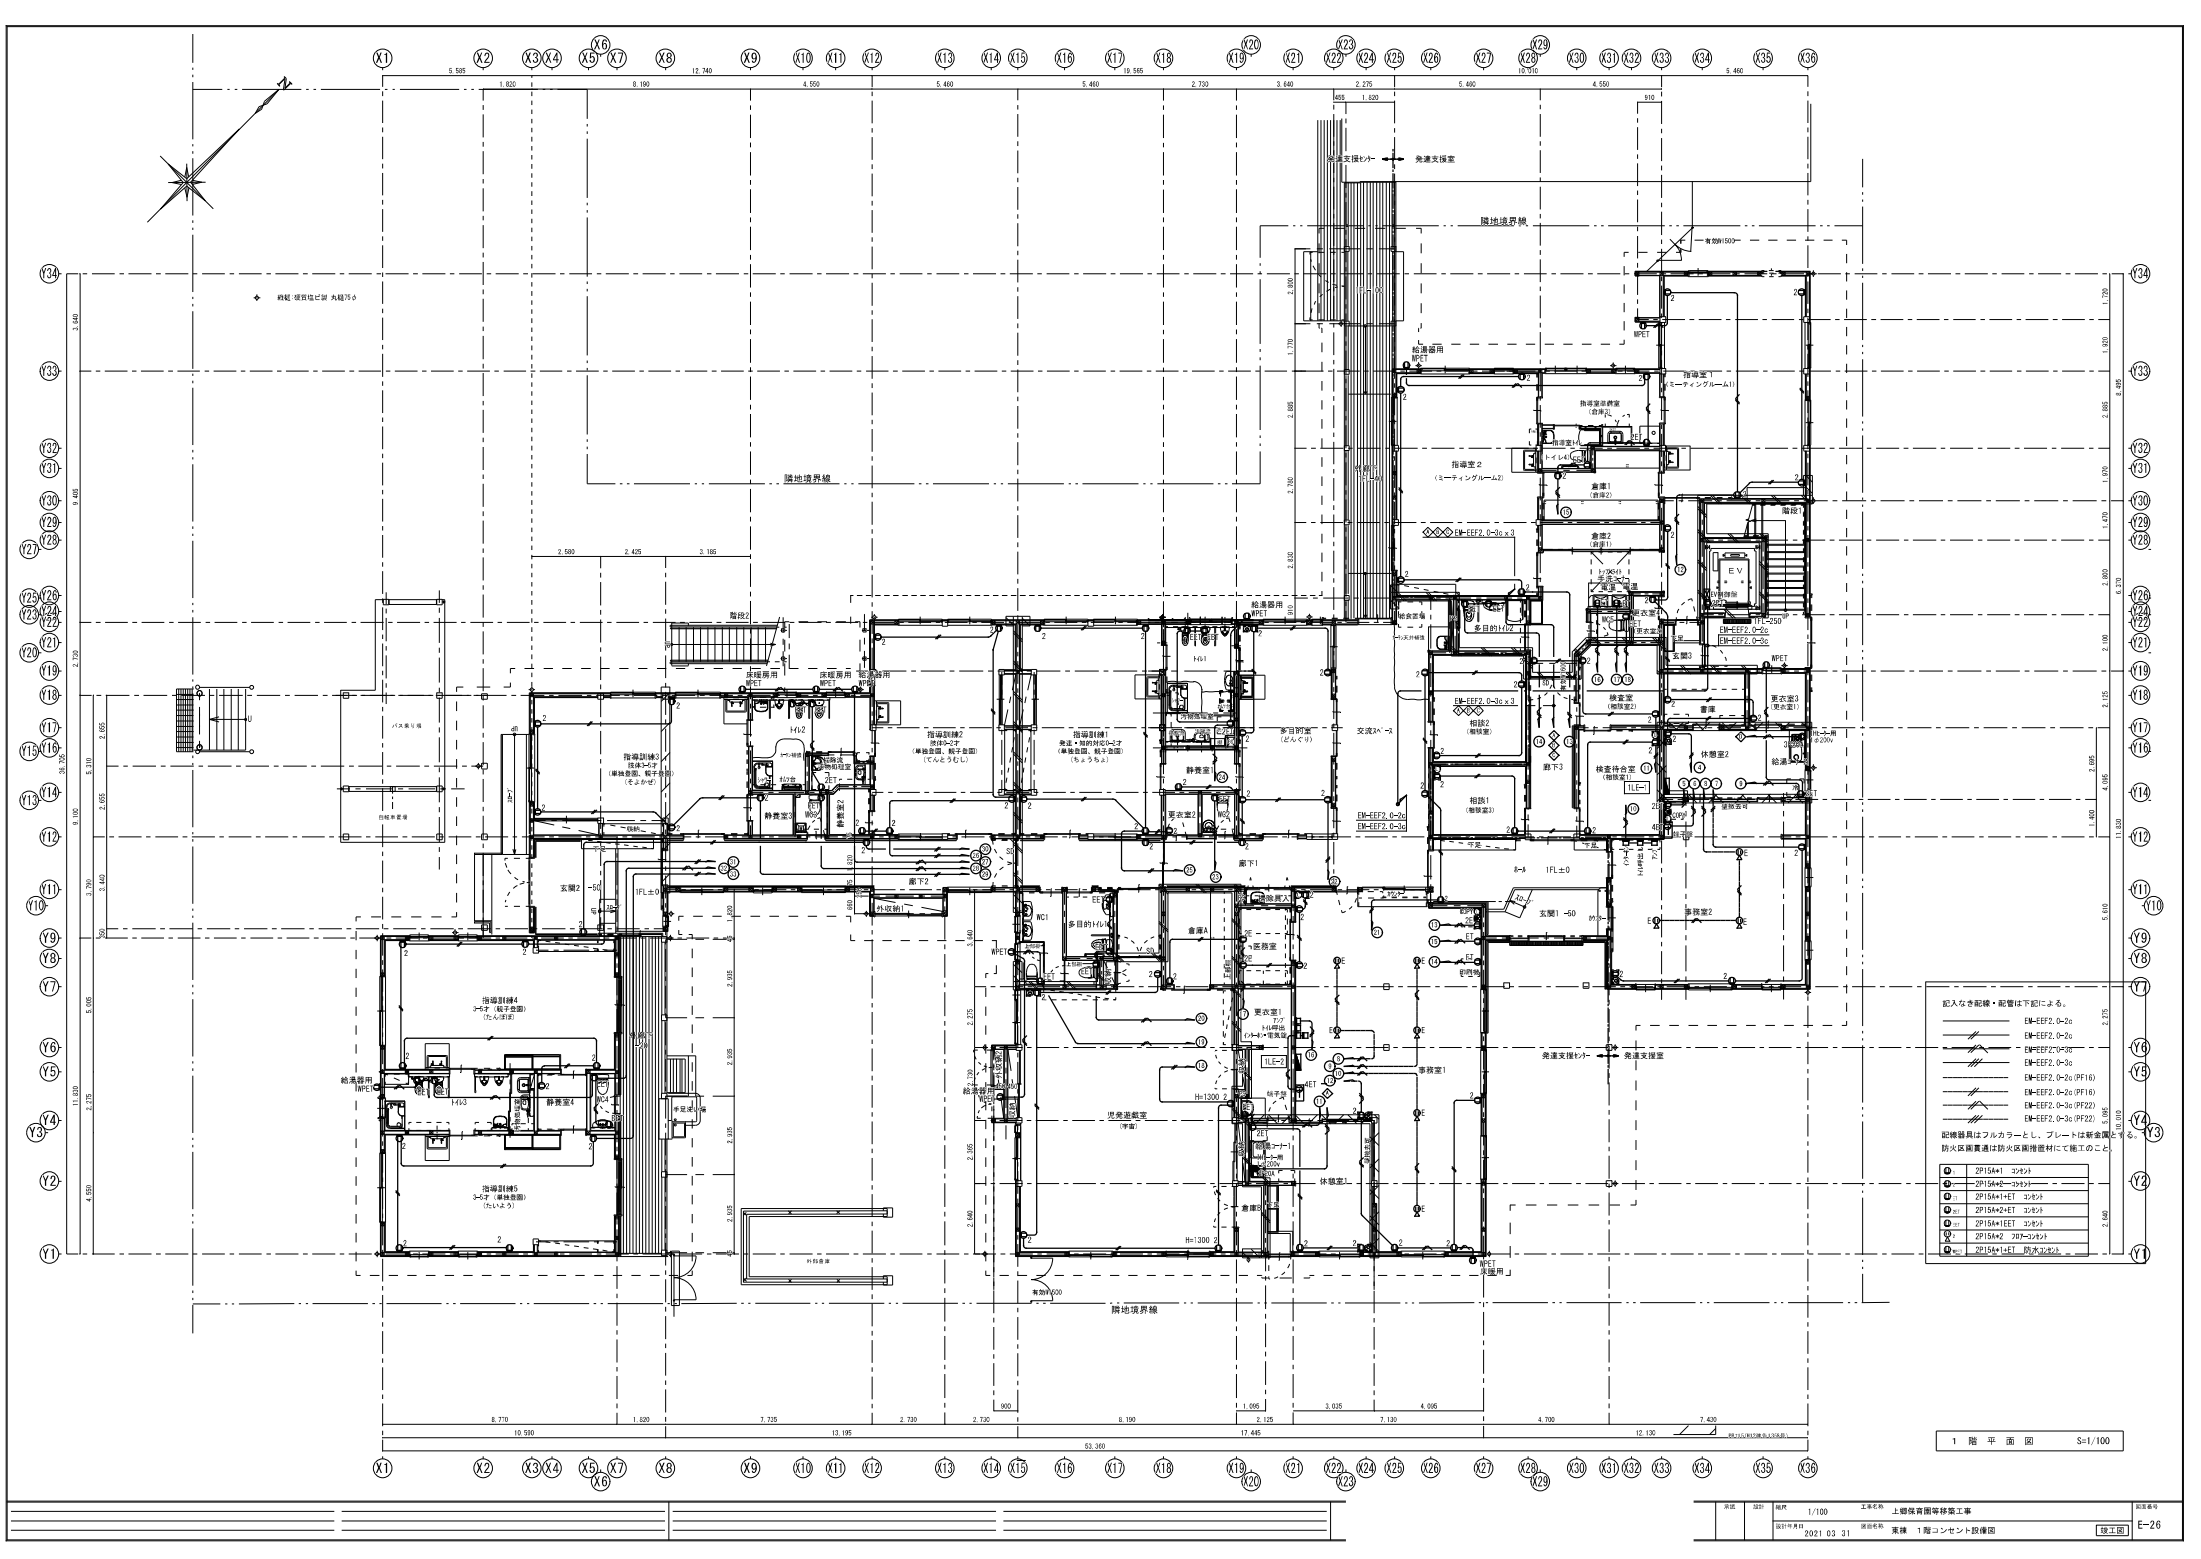


記入なき配線・配管は下記による。

- EM-EFF2, 0-2c
- EM-EFF2, 0-2b
- EM-EFF2, 0-2a
- EM-EFF2, 0-3a
- EM-EFF2, 0-2a (PF16)
- EM-EFF2, 0-2a (PF16)
- EM-EFF2, 0-3a (PF22)
- EM-EFF2, 0-3a (PF22)
- EM-EFF2, 0-3a (PF22)


配線器具はフルカラーとし、プレートは軽金属
防火区画貫通は防火区画貫通材にて施工のこと

●	2P15A1	コンセント
○	2P15A2	コンセント
○	2P15A1+ET	コンセント
○	2P15A2+ET	コンセント
○	2P15A1+ET	コンセント
○	2P15A2	20Aコンセント
○	2P15A2	20Aコンセント
○	2P15A1+ET	20Aコンセント


1 階 平 面 図 S=1/100

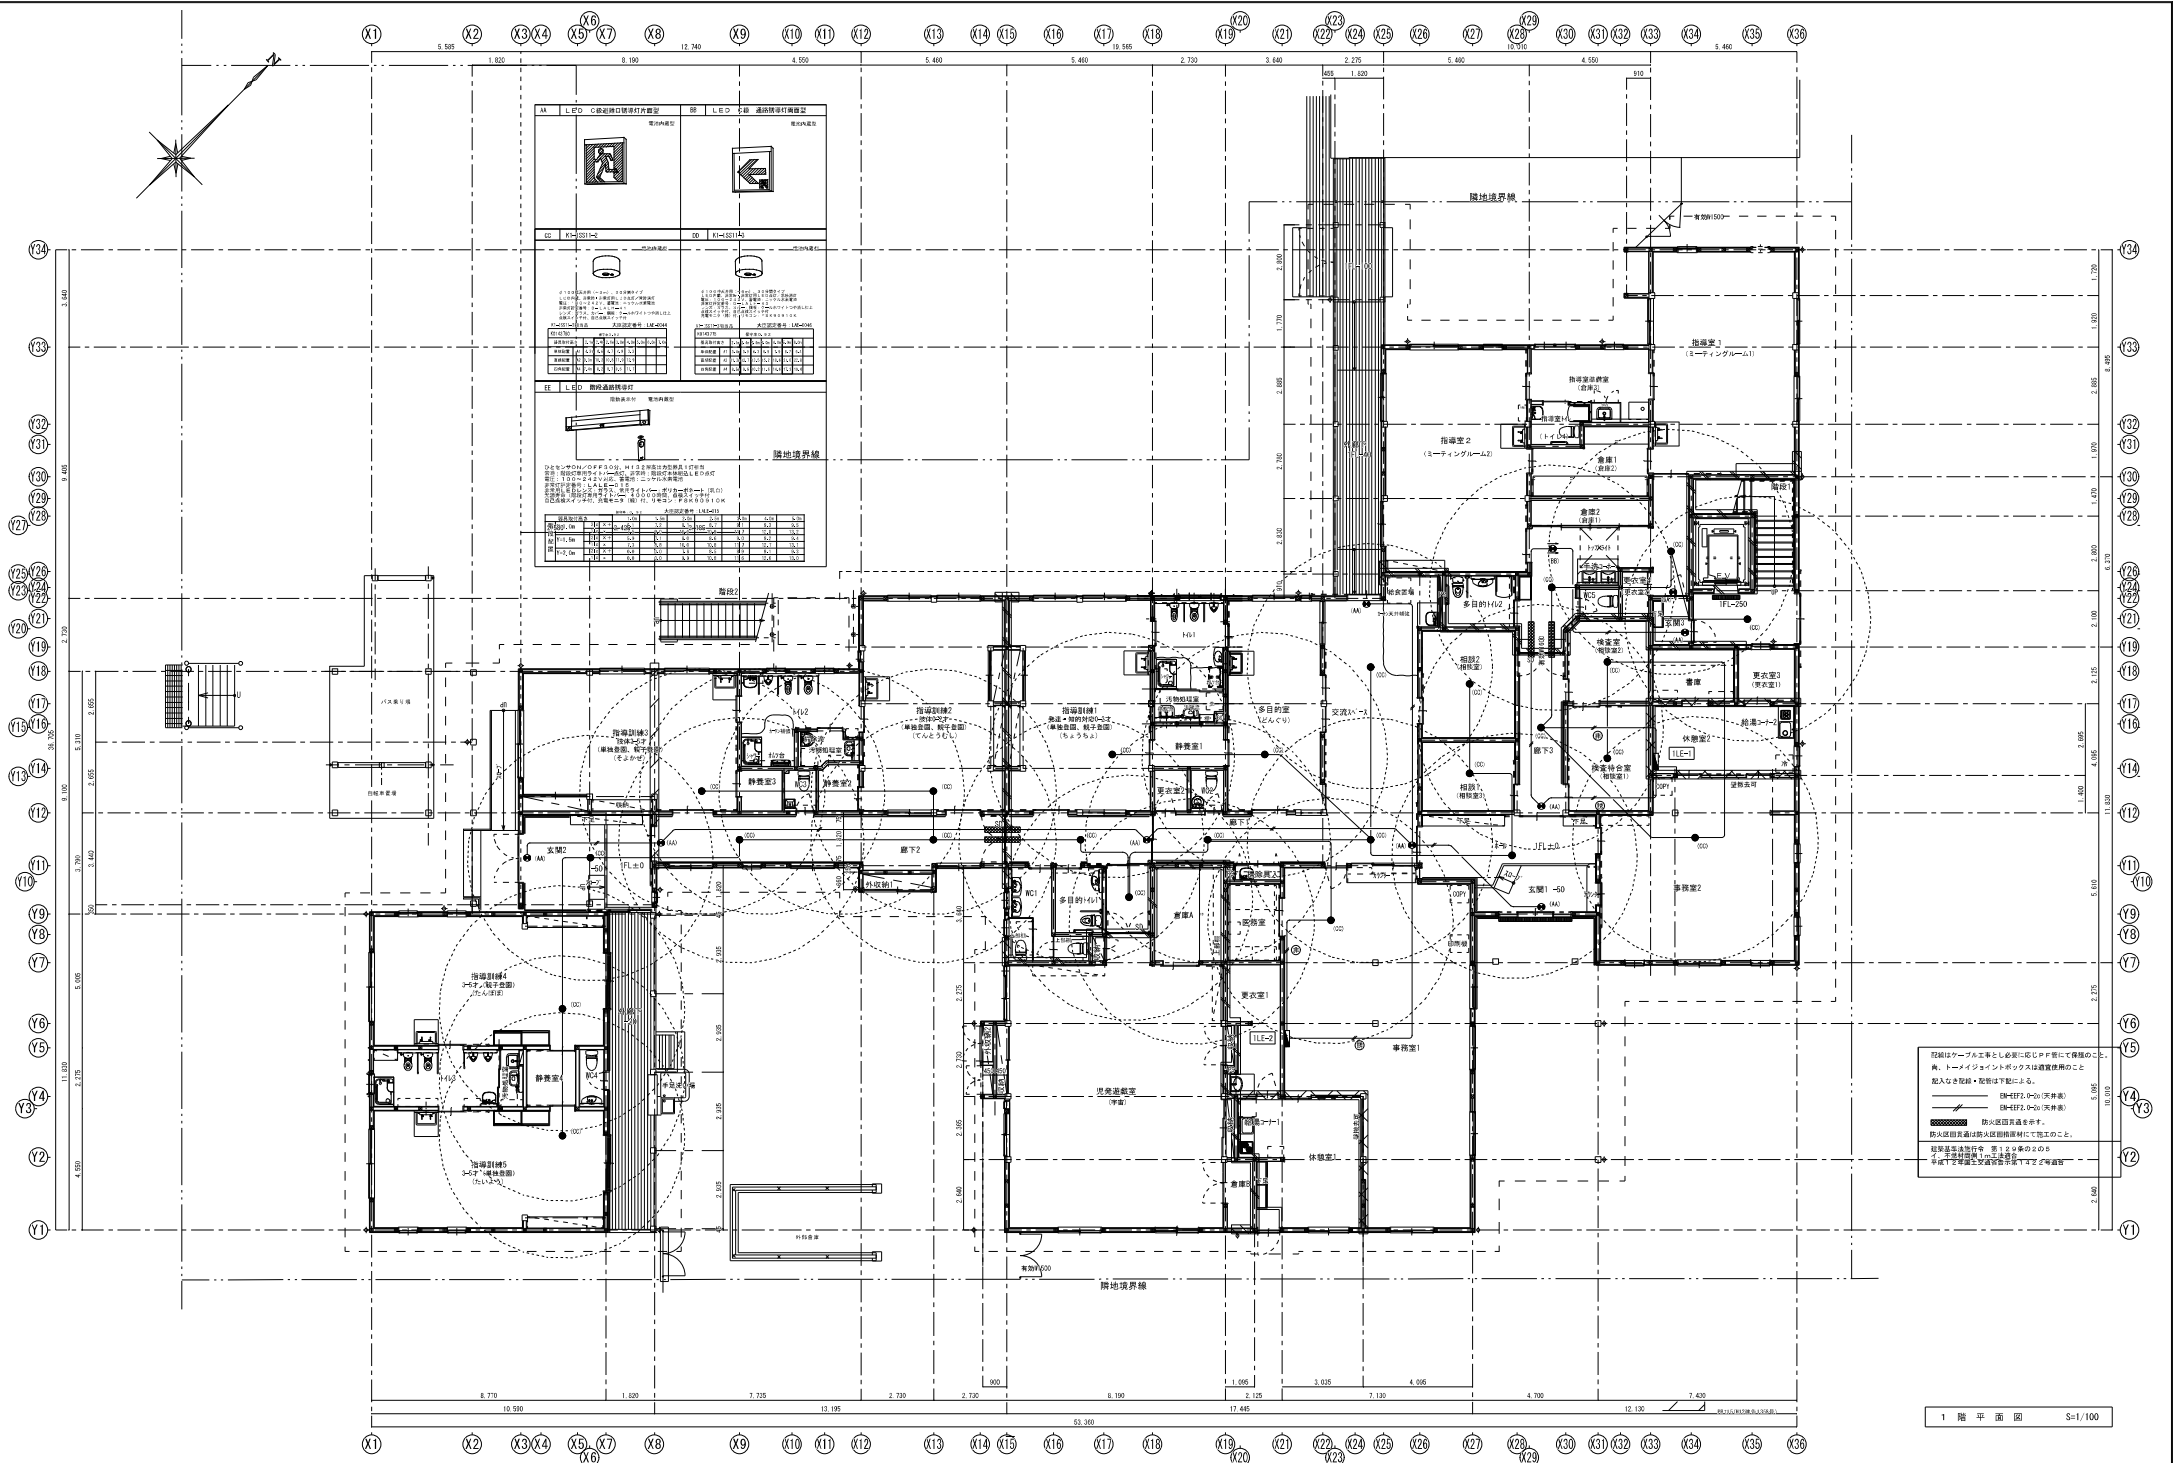

1 階 平 面 図 S=1/100

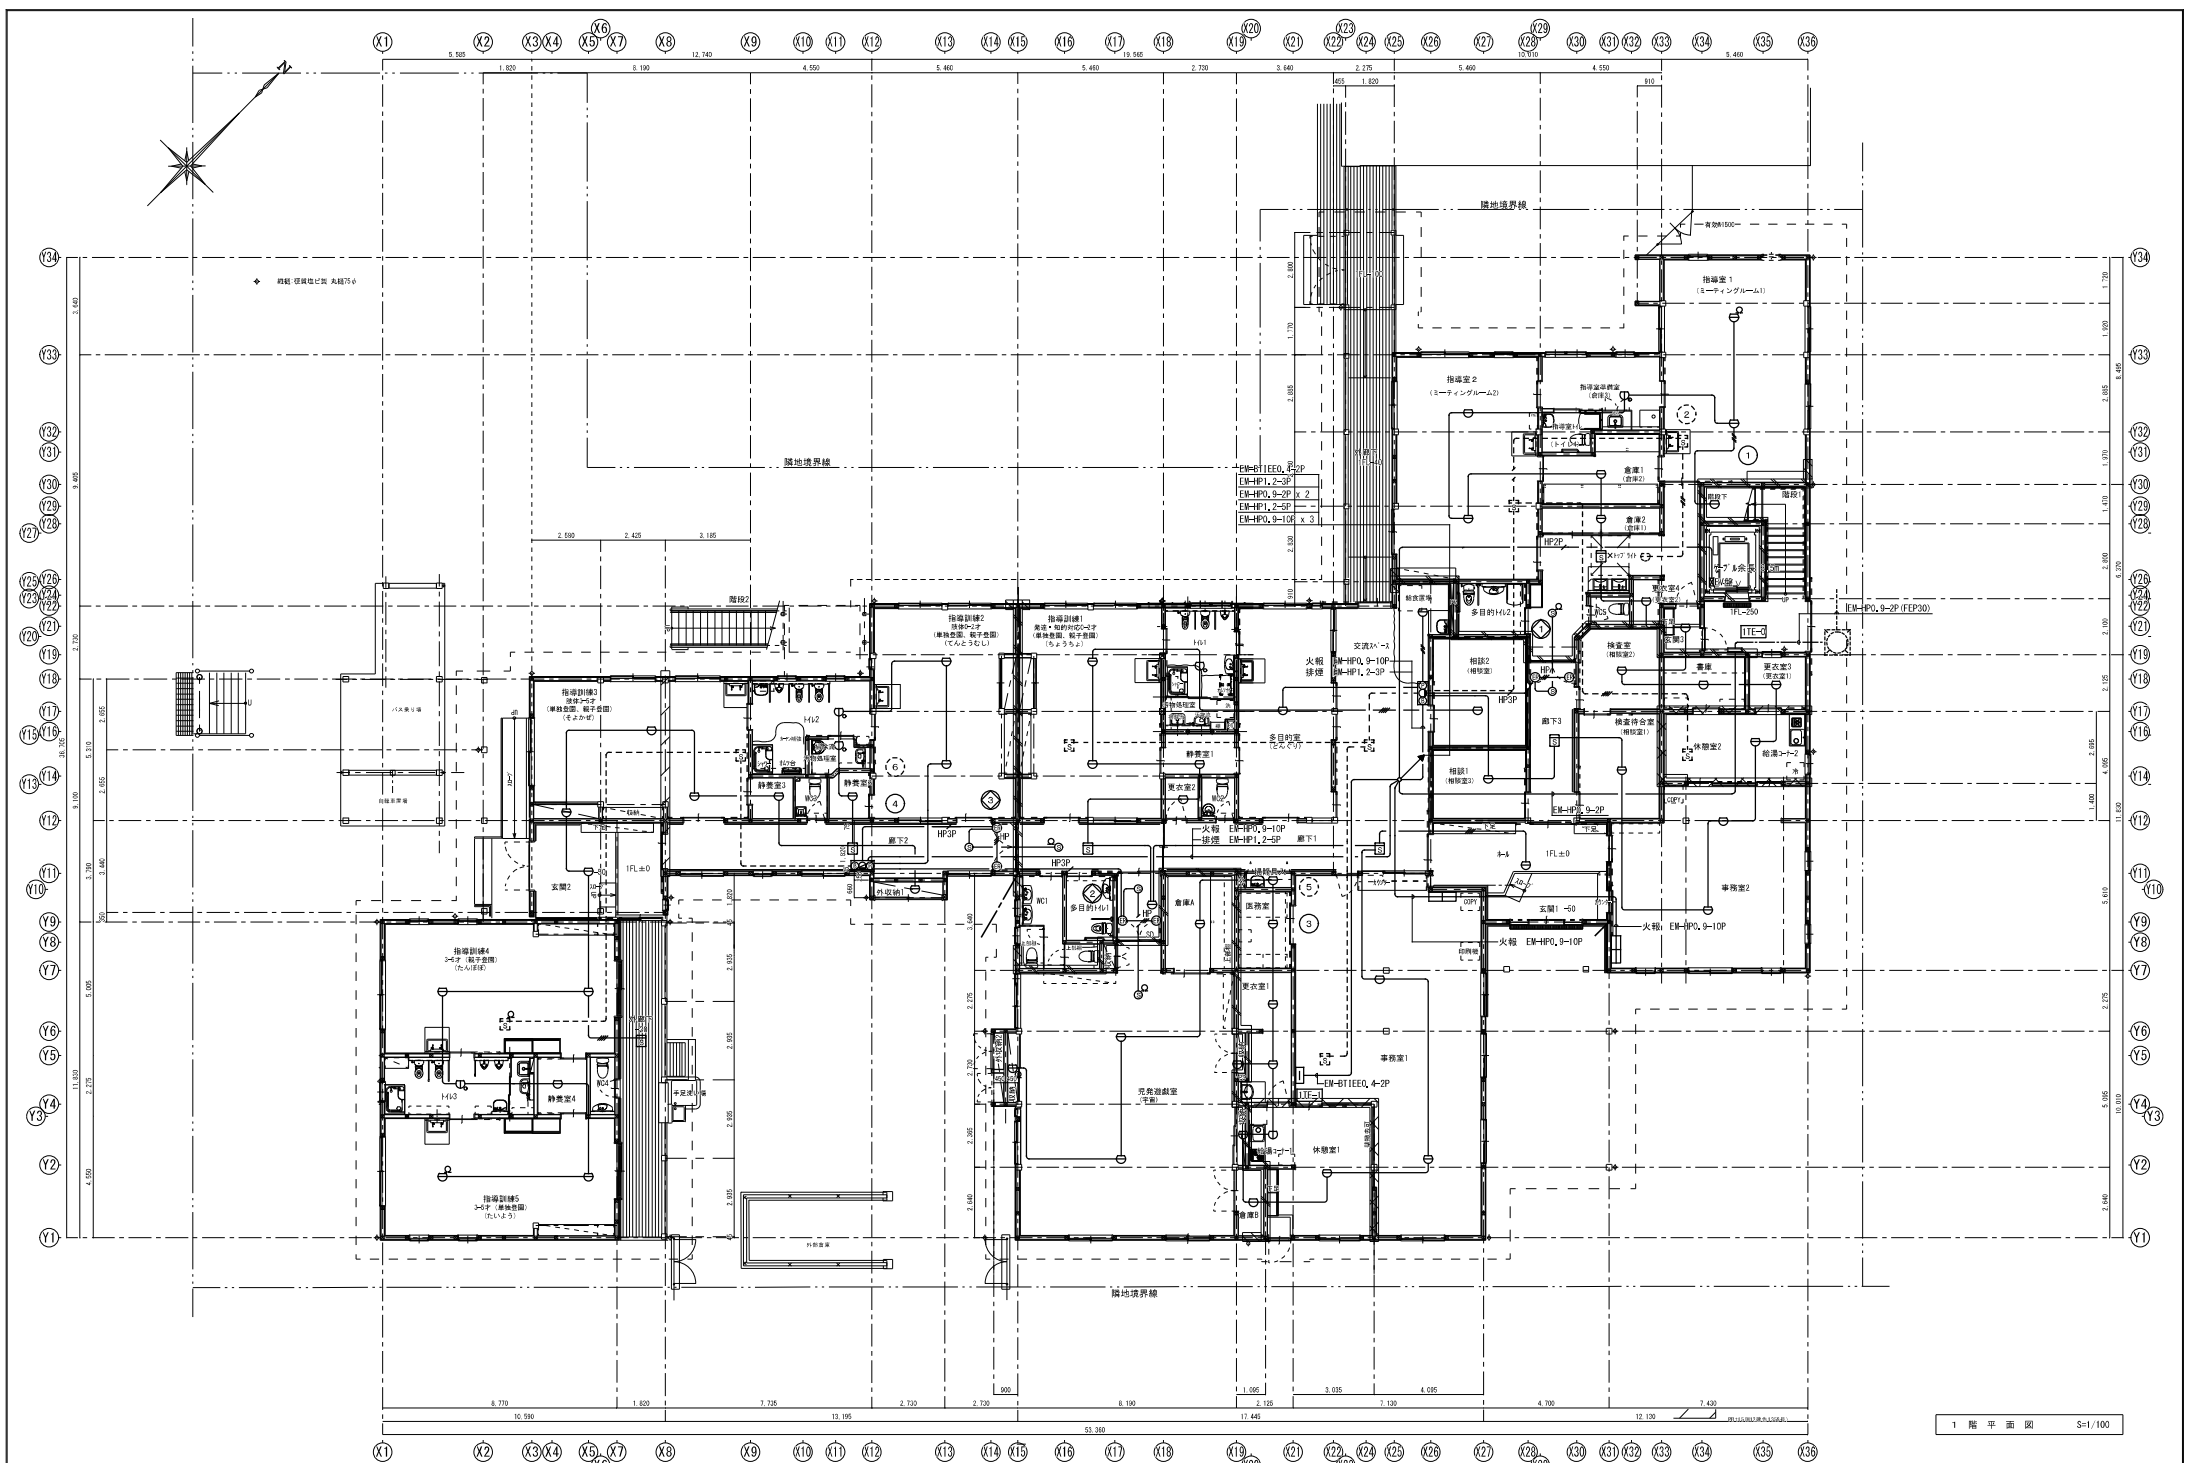

1 階 平 面 図 S=1/100

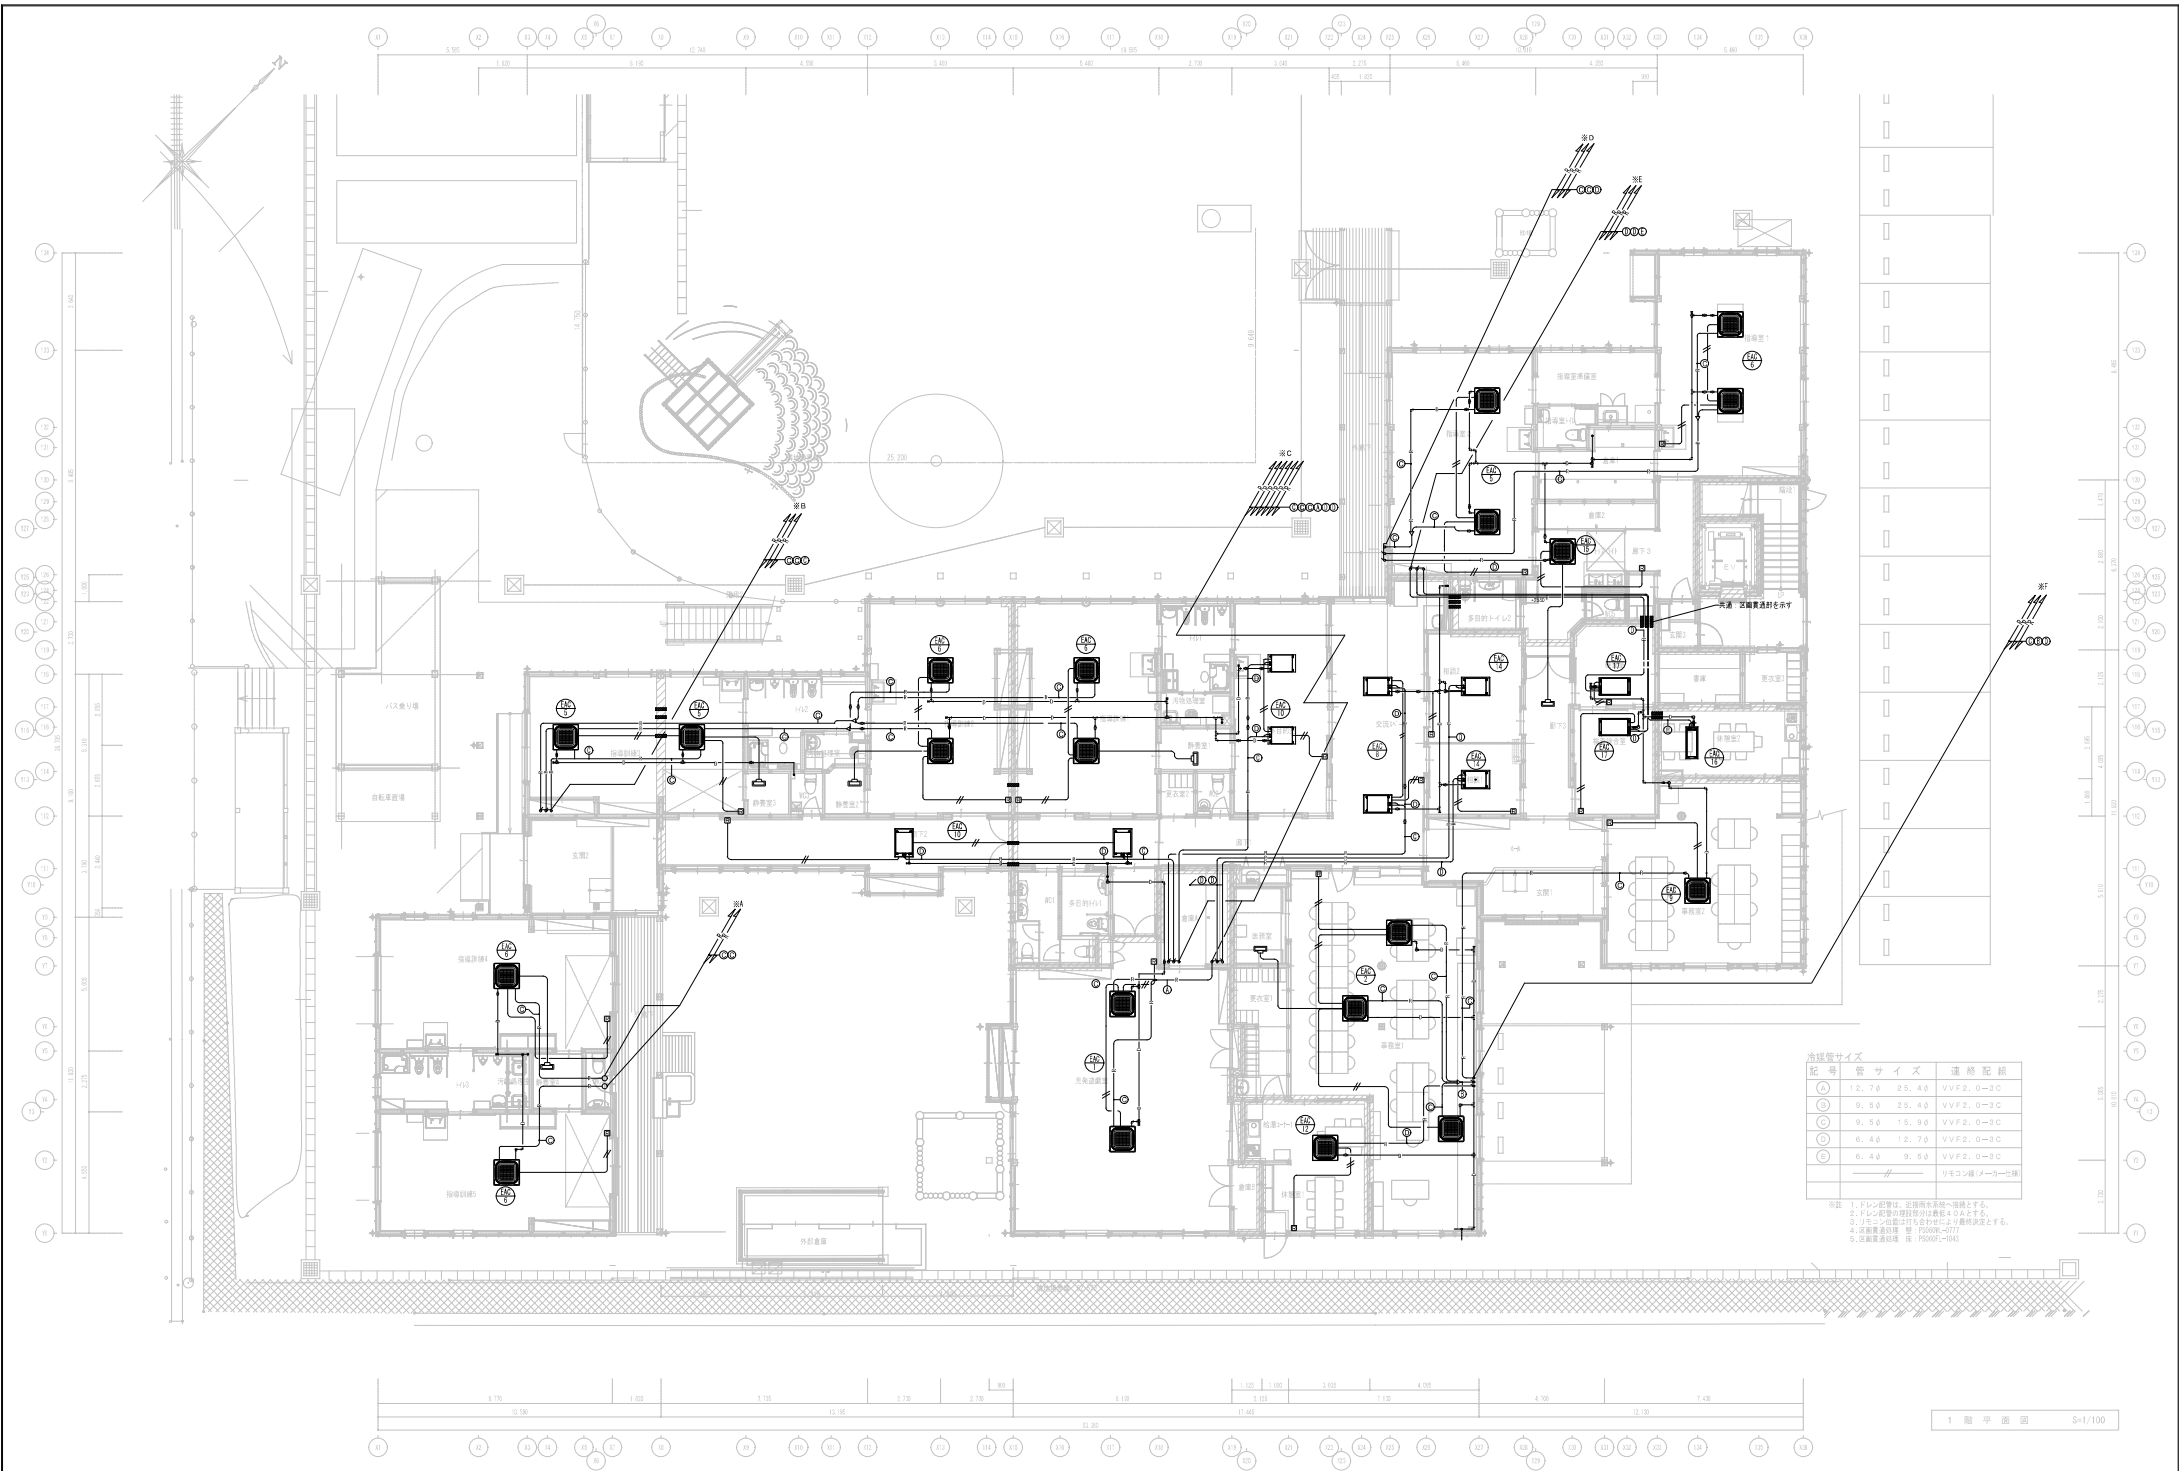

冷媒管サイズ			
記号	管サイズ	運転配線	
A	12.7φ	25.4φ	VVF2、0-3C
B	9.5φ	25.4φ	VVF2、0-3C
C	9.5φ	15.9φ	VVF2、0-3C
D	6.4φ	12.7φ	VVF2、0-3C
E	6.4φ	9.5φ	VVF2、0-3C
	///		リモコン線(メーラー七線)

※1. ドレン配管は、立管排水系統へ接続とする。
※2. ドレン配管の埋設部分は敷設40mmとする。
※3. リモコン配管は、立管排水系統へ接続とする。
※4. 立管排水系統 管径：F1000-071
※5. 立管排水系統 管径：F1000-041

1 階平面図 S=1/100

品 番・メーカーは全て参考とする					
記号	名 称	仕 様	数	設 置 場 所	備 考
EAD-1	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=25.0(1.3)~25.0(0.6) H=24.9(1.6)~25.0(0.6) 内機14.0W×2 3p×200V×1.31~1.35kVA 圧縮機=6.70W	1	1階 児童遊園室×1。	バス・幼稚園附属品一式・副炊き出し口 供 送機・設置金台 (ダクト) S2522601
EAD-2	ヒートポンプエアコン (同時トリプルタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=36.0(1.9)~32.0(0.6) H=32.0(1.6)~32.0(0.6) 内機14.0W×2 3p×200V×5.71~7.50kVA 圧縮機=6.49W	1	1階 事務室×1。	バス・幼稚園附属品一式・副炊き出し口 供 送機・設置金台 (ダクト) S2522400
EAD-3	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=20.0(1.2)~22.4(0.6) H=22.4(0.6)~22.4(0.6) 内機10.0W×3 3p×200V×5.10~5.40kVA 圧縮機=6.49W	2	2階 児童クラブ室1×1。児童クラブ室2×1。	標準附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2522400
EAD-4	ヒートポンプエアコン (同時トリプルタイプ)	マルチフローシーラールーフ型 ワイヤードリモコン 外機 C=14.0(0.8)~16.0(0.6) H=16.0(1.2)~20.0(0.6) 内機5.0W×3 3p×200V×4.25~4.70kVA 圧縮機=2.93W	1	2階 廊下1室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601600W
EAD-5	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=14.0(0.8)~16.0(0.6) H=16.0(1.2)~20.0(0.6) 内機8.0W×2 3p×200V×4.05~6.20kVA 圧縮機=2.99W	1	1階 待客室×1。待客室2室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601600W
EAD-6	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=12.5(0.5)~14.0(0.6) H=14.0(0.8)~18.0(0.6) 内機7.1W×2 3p×200V×3.28~3.80kVA 圧縮機=2.40W	3	1階 待客室2×1。待客室3室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601400W
EAD-7	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=12.5(0.5)~14.0(0.6) H=14.0(0.8)~18.0(0.6) 内機7.1W×2 3p×200V×3.28~3.80kVA 圧縮機=2.40W	2	1階 待客室2室×1。待客室3室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601400W
EAD-8	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=15.5(1.2)~14.0(0.6) H=14.0(0.8)~18.0(0.6) 内機4.0W×2 3p×200V×2.30~2.65kVA 圧縮機=2.10W	3	2階 児童遊園室×3。	自動昇降機(スバル仕様)標準品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601400W
EAD-9	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=10.0(0.5)~11.2(0.6) H=11.2(0.8)~14.0(0.6) 内機4.0W×2 3p×200V×2.25~2.40kVA 圧縮機=1.70W	2	1階 事務室×1。 2階 図書室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S2601200W
EAD-10	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=11.1(0.8)~8.0(0.6) H=8.0(1.0)~9.0(0.6) 内機4.0W×2 3p×200V×1.92~2.30kVA 圧縮機=1.70W	2	1階 多目的室1。廊下2×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260300W
EAD-11	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=11.1(0.8)~8.0(0.6) H=8.0(1.0)~9.0(0.6) 内機4.0W×2 3p×200V×1.92~2.30kVA 圧縮機=1.90W	1	2階 汎用室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260300W
EAD-12	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	マルチフローシーラールーフ型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 1p×200V×1.74~2.05kVA 圧縮機=1.10W	1	1階 図書室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260300W
EAD-13	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	マルチフローシーラールーフ型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 1p×200V×1.74~2.05kVA 圧縮機=1.10W	2	2階 高倉庫×1。児童館事務室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260600W
EAD-14	ヒートポンプエアコン (同時ツインタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 3p×200V×1.51~1.58W 圧縮機=1.03W	2	1階 種別室×1。増設室2×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260600W
EAD-15	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 3p×200V×1.70~2.10W 圧縮機=1.03W	1	1階 廊下3×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260400W
EAD-16	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 3p×200V×1.95~1.97W 圧縮機=0.99W	2	1階 図書室2×1。 2階 児童遊園室2×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260400W
EAD-17	ヒートポンプエアコン (標準ベアタイプ)	ラウンドフロア型 ワイヤードリモコン 外機 C=8.0(0.2)~8.6(0.3)W H=8.6(1.2)~9.0(0.6)W 3p×200V×1.97~1.70W 圧縮機=0.99W	2	1階 静読室×1。候客待合室×1。	バス・幼稚園附属品一式 供 送機・設置金台 (ダクト) S260400W
EXP-1	天井換気扇	1p×100V×16.9(4.5)W×270(230)mm×120(120)Pa 100φ吊钩換気フード付 2.4時間換気扇付付き	1	1階 待客室・児童遊園室・トイレ1×1。トイレ2×1。トイレ3×1。児童遊園室×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-20ZV05)
EXP-2	天井換気扇	1p×100V×64.0(32.0)W×400(200)mm×80(80)Pa 100φ吊钩換気フード付 2.4時間換気扇付付き	1	1階 WC×1×1。 2階 男子トイレ1。女子トイレ×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-20P12)
EXP-3	天井換気扇	1p×100V×22.0(8.5)W×180(80)mm×50(50)Pa 100φ吊钩換気フード付 2.4時間換気扇付付き	4	1階 増設室×1。図書室×1。候客室×1。候客待合室×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-15ZLPC12-S)
EXP-4	天井換気扇	1p×100V×15.5(8)W×150(80)×30(30)Pa 100φ吊钩換気フード付 縦形扇形	3	1階 多目的トイレ×1。重機×1。児童室×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-15ZC12)
EXP-5	天井換気扇	1p×100V×15.5(8)W×150(80)×40(40)Pa 100φ吊钩換気フード付 縦形扇形			標準附属品一式 供 (三菱電機: VP-13ZS10)
EXP-6	天井換気扇	1p×100V×10.3(4.9)W×75(120)mm×50(40)Pa 100φ吊钩換気フード付 2.4時間換気扇付付き	4	1階 静読室×1。静読室2×1。静読室3×1。静読室4×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-10ZL012)
EXP-7	天井換気扇	1p×100V×8.3(4)W×70(80)×30(30)Pa 100φ吊钩換気フード付 縦形扇形	8	1階 更衣室2×1。WC2×1。WC3×1。WC4×1。WC5×1。更衣室4×1。多目的トイレ2×1。 2階 多目的トイレ×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: VD-10Z12)
EXP-8	パイプファン	1p×100V×15.5(8)W×150(80)×12(6)Pa 200φ吊钩換気フード付 電気式シャッター付き	2	2階 児童遊園室×2。	標準附属品一式 供 (三菱電機: V-20PXS34)
EXP-9	パイプファン	1p×100V×6.2(3)W×100(80)×10(6)Pa 150φ吊钩換気フード付 電気式シャッター付き	5	1階 更衣室×1。待客室2室×1。 2階 児童クラブ室1×1。児童クラブ室2×1。児童館更衣室×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: V-12PED6)
EXP-10	パイプファン	1p×100V×3.3(1.6)W×50(80)×10(6)Pa 100φ吊钩換気フード付 電気式シャッター付き	3	2階 高倉庫×1。図書室×1。待机室×1。	標準附属品一式 供 (三菱電機: V-08PED6)
ESAG-1	格闘格闘格闘 格闘格闘				